


Meltem Lüftungsgeräte Ecotech Software

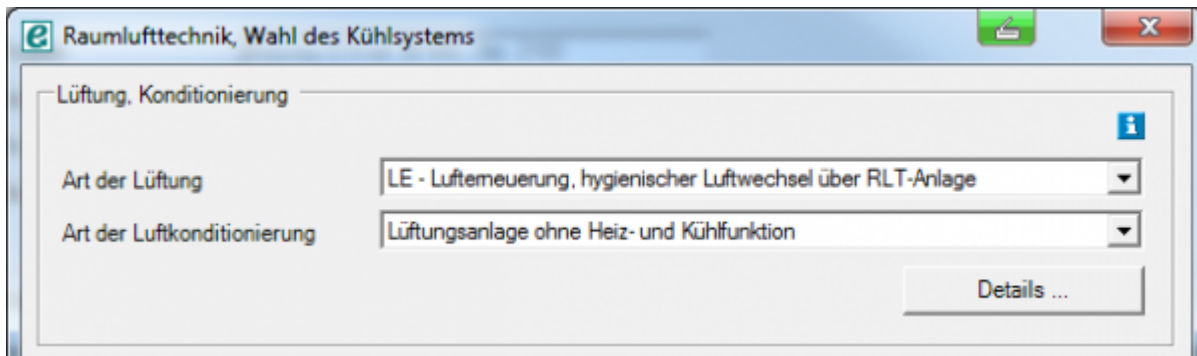

Lüftung, Konditionierung


Art der Lüftung

LE - Lufterneuerung, hygienischer Luftwechsel über RLT-Anlage

Art der Luftkonditionierung

Lüftungsanlage ohne Heiz- und Kühlfunktion

Details - Spez. Ventilatorleistung, Details RLT

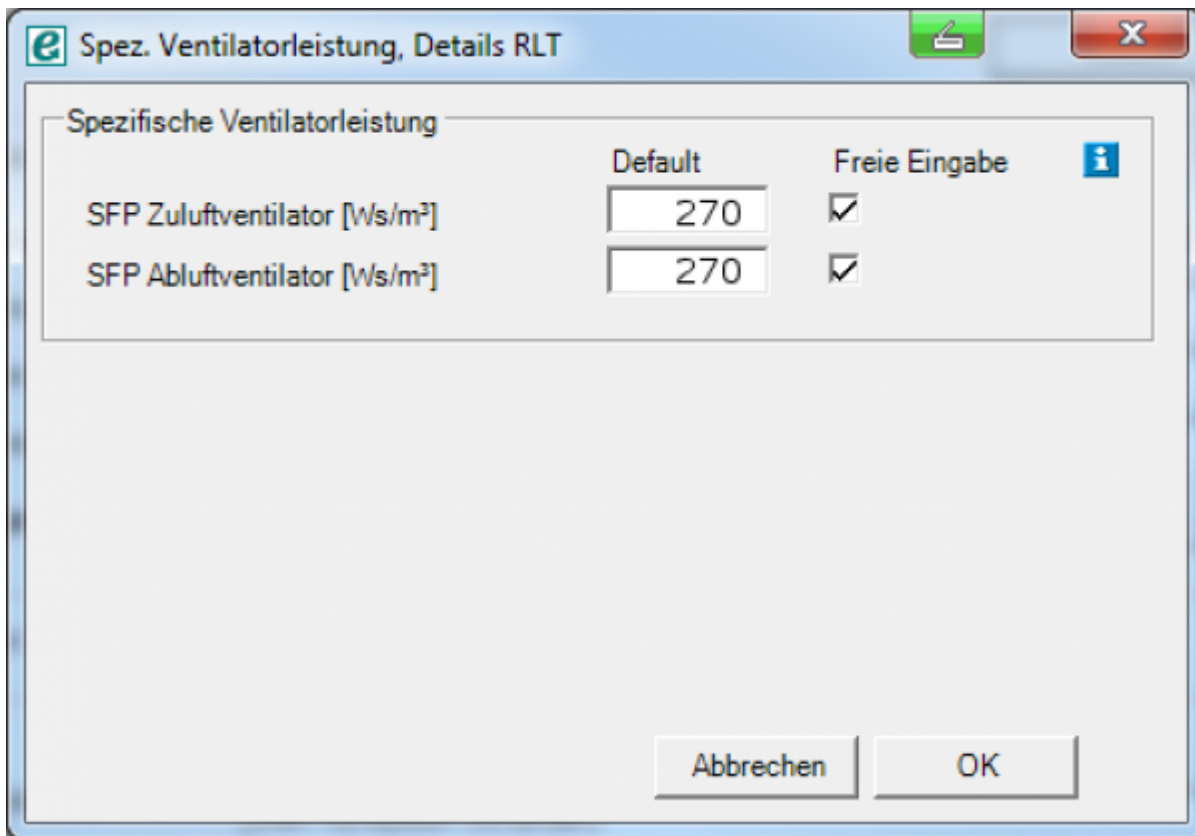


SFP Zuluftventilator

270 - freie Eingabe

SFP Abluftventilator

270 - freie Eingabe

Wärmerückgewinnung

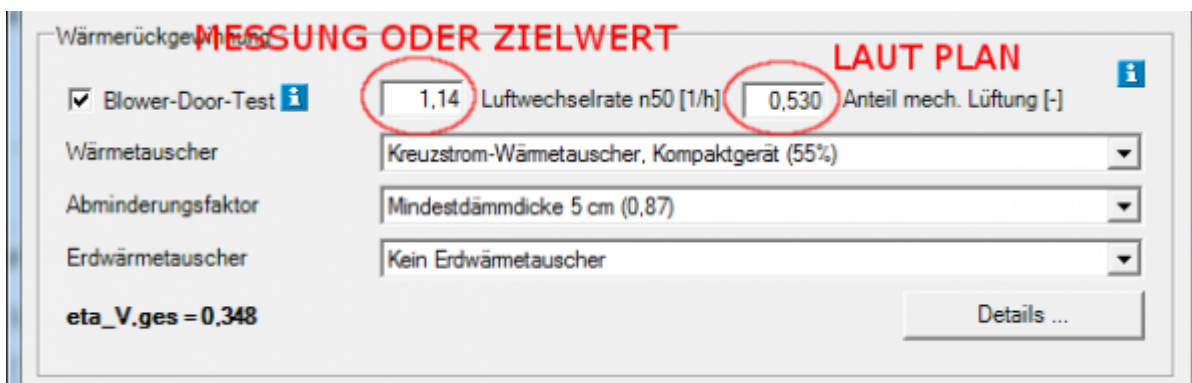

Blower-Door-Test

Ja / Nein

Luftwechselrate n50

gemessener oder Zeilwert eingeben

Anteil mech. Lüftung

nach Plan

Wärmetauscher

Kreuzstromwärmetauscher, Kompaktgerät

Abminderungsfaktor

Minstdämmdicke 5 cm

Erdwärmetauscher

kein Erdwärmetauscher

Details - Temperaturänderungsgrad

	Default	Freie Eingabe
Temperaturänderungsgrad WT eta_WRG [-]	0,595	<input checked="" type="checkbox"/>
Abminderung Temperaturänderungsgrad f_WRG [-]	1,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturänderungsgrad Erd-WT eta_EWT [-]	0,000	<input type="checkbox"/>

Abbrechen OK


Temperaturänderungsgrad WT eta_WRG

0,595 - freie Eingabe

Abminderung Temperaturänderungsgrad f_WRG

1,000 - freie Eingabe

Kühlsystem

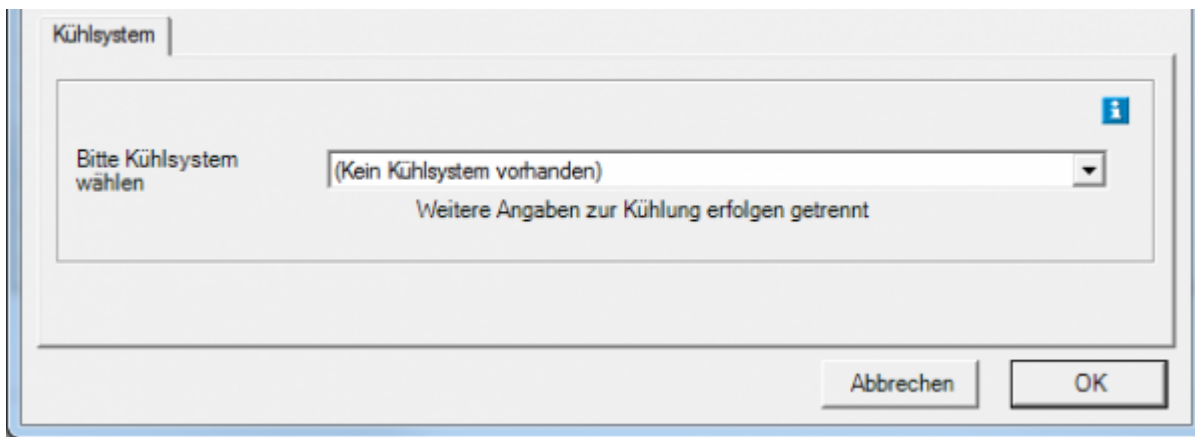

kein Kühlsystem vorhanden

Durch die vollständige Eingabe dieser für Meltem Lüftungsgeräte gültigen Werte erhalten Sie die bestmöglichen Ergebnisse bei der Energiekennzahl und bei der Endenergieeffizienz!

Quelle: **P. Rieß GmbH WIKI**
office@p-riess.at

Letztes Update: **2017/07/27 15:44**

